
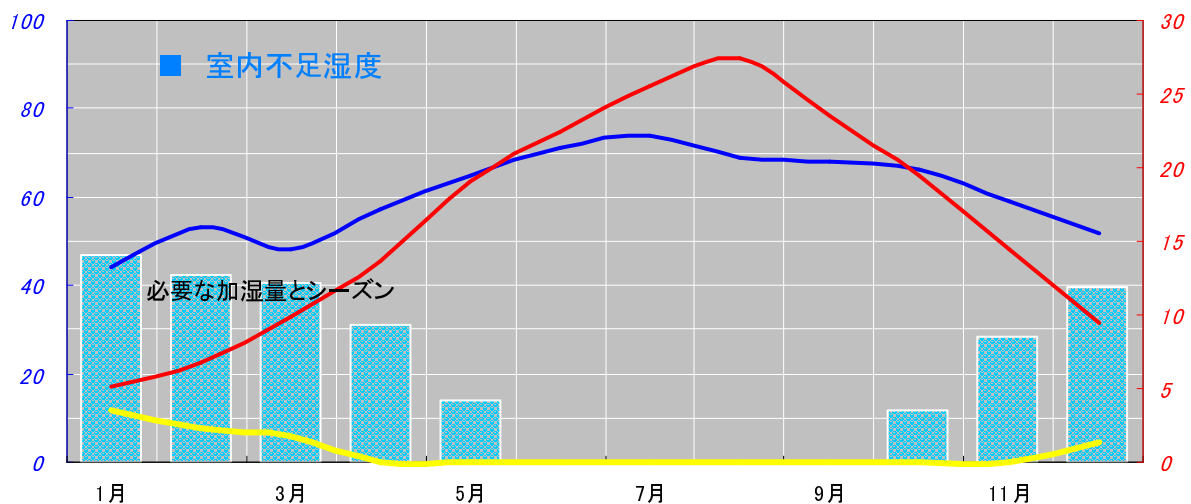


観測所 / 東京

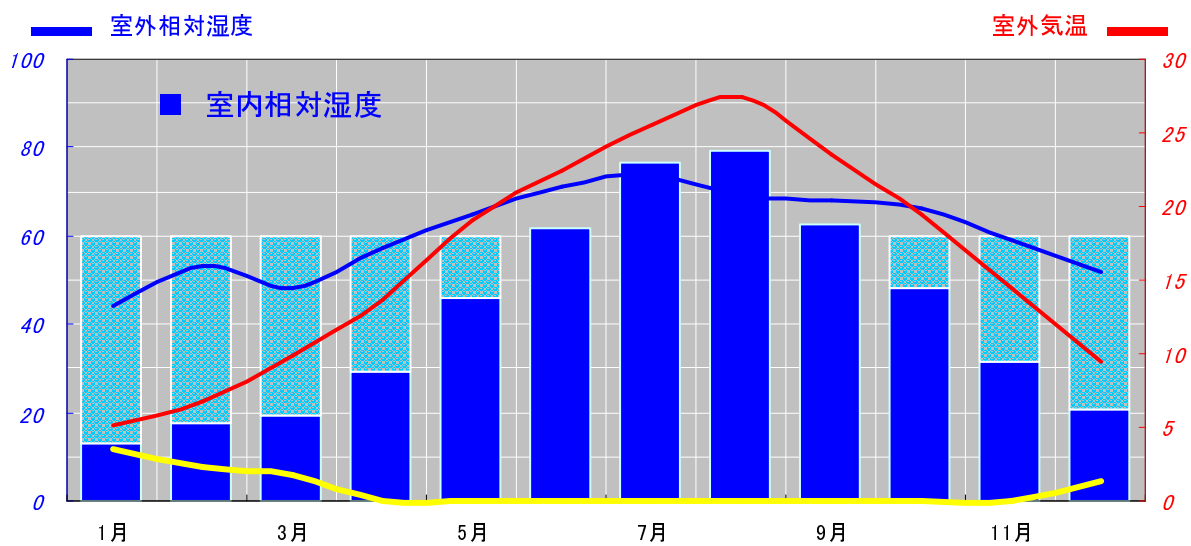

●都市・地域名 : 東京 データ年度 [ 2006 年 ] 気象台・測候所  
工場管理・室温 : 25℃ 相対湿度 : 60%

月日	室外温度	室外湿度	管理湿度	室内湿度	不足湿度
2006/01	5	44	60	13	46.9
2006/02	6.6	53	60	17.4	42.5
2006/03	9.8	48	60	19.3	40.6
2006/04	13.6	56.9	60	29.1	30.8
2006/05	19	65	60	46	13.9
2006/06	22.5	71	60	61.5	0
2006/07	25.6	74	60	76.5	0
2006/08	27.5	69	60	79.3	0
2006/09	23.5	67.9	60	62.4	0
2006/10	19.5	66	60	48.1	11.8
2006/11	14.3	59	60	31.6	28.3
2006/12	9.5	51.9	60	20.5	39.4

静電気発生シーズン



東邦精機 株式会社

〒141-0031  
東京都品川区西五反田6-25-11  
福島ビル5F  
TEL 03-5436-2151  
FAX 03-5436-2155

<http://www.toho-seiki.com/>